La chute de tension pour les alimentations doit être inférieure à 2,5 V
La distance maxi du bus data est de 500 m en additionnant les branches (claviers et extensions…)
Section des conducteurs du data (données) en 9/10
Section des alimentations minimum 9/10 selon distance
Nombre de conducteurs minimum 6 pour KP 100D-NFA2P

DISTANCE MAX	DM	50	80	150	250	500
(BUS) CK ,D	D mm	9/10				
ALIM BUS - SER +	S mm²	1,5				
CENTRALE DETECTEUR	S mm²	0.75				
CENTRALE SIRENE	D mm	9/10				

DISTANCE DES ALIMENTATIONS AUX DISPOSITIFS (Bus, détecteurs, sirènes..)

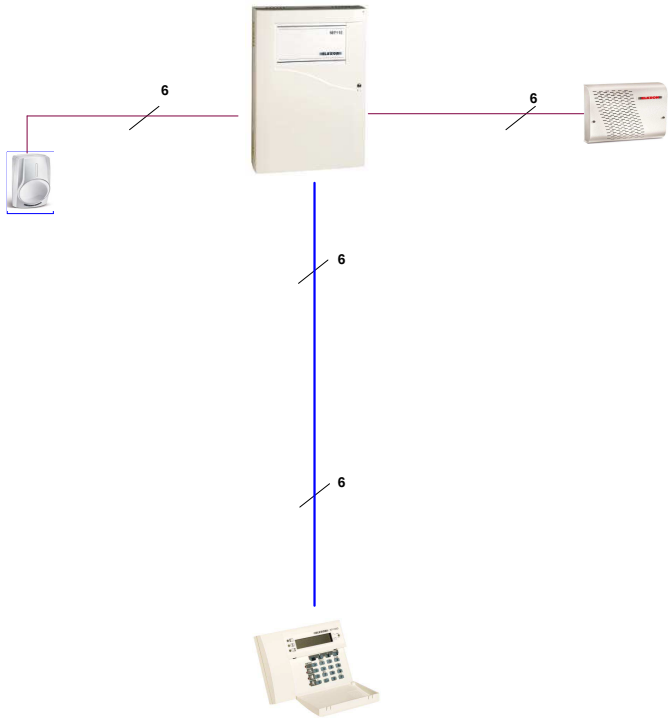



ADD: CLAVIER 1



ADD: CLAVIER 2



ADD: CLAVIER 3



ADD: CLAVIER 4

ATTENTION
• NE PAS MODIFIER LA POSITION DU DIPSWITCH N.4
• LE DIP-SWITCH N.3 DOIT TOUJOURS ETRE SUR ON

SYNOPTIQUE UMP110PLUS
AVEC CLAVIER SIRENE ET RADAR

CREE LE: 05/04/2012 | CREE PAR: LD
MODIFIE LE: --/---- | N° MODIF. 0

ELKRON sécurité

SCH: SYN10100