

La chute de tension pour les alimentations doit être inférieure à 2,5 V  
 La distance maxi du bus data est de 500 m en additionnant les branches  
 (claviers et extensions...).

Section des conducteurs du BUS (données) en 9/10  
 Section des alimentations minimum 9/10 selon distance

Nombre de conducteurs pour KP 200D/NFA2P ( 4 )


Nous vous conseillons de prévoir une paires de plus sur tout les elements au cas  
 ou il y aurait un fils coupé.

Nombre de conducteurs pour UIMA12 ( 3 )

Nombre de conducteurs pour UHP325P ( 5 )

Nombre de conducteurs pour UEP200/8Z ( 4 )

## Centrale UMP200-PLUS

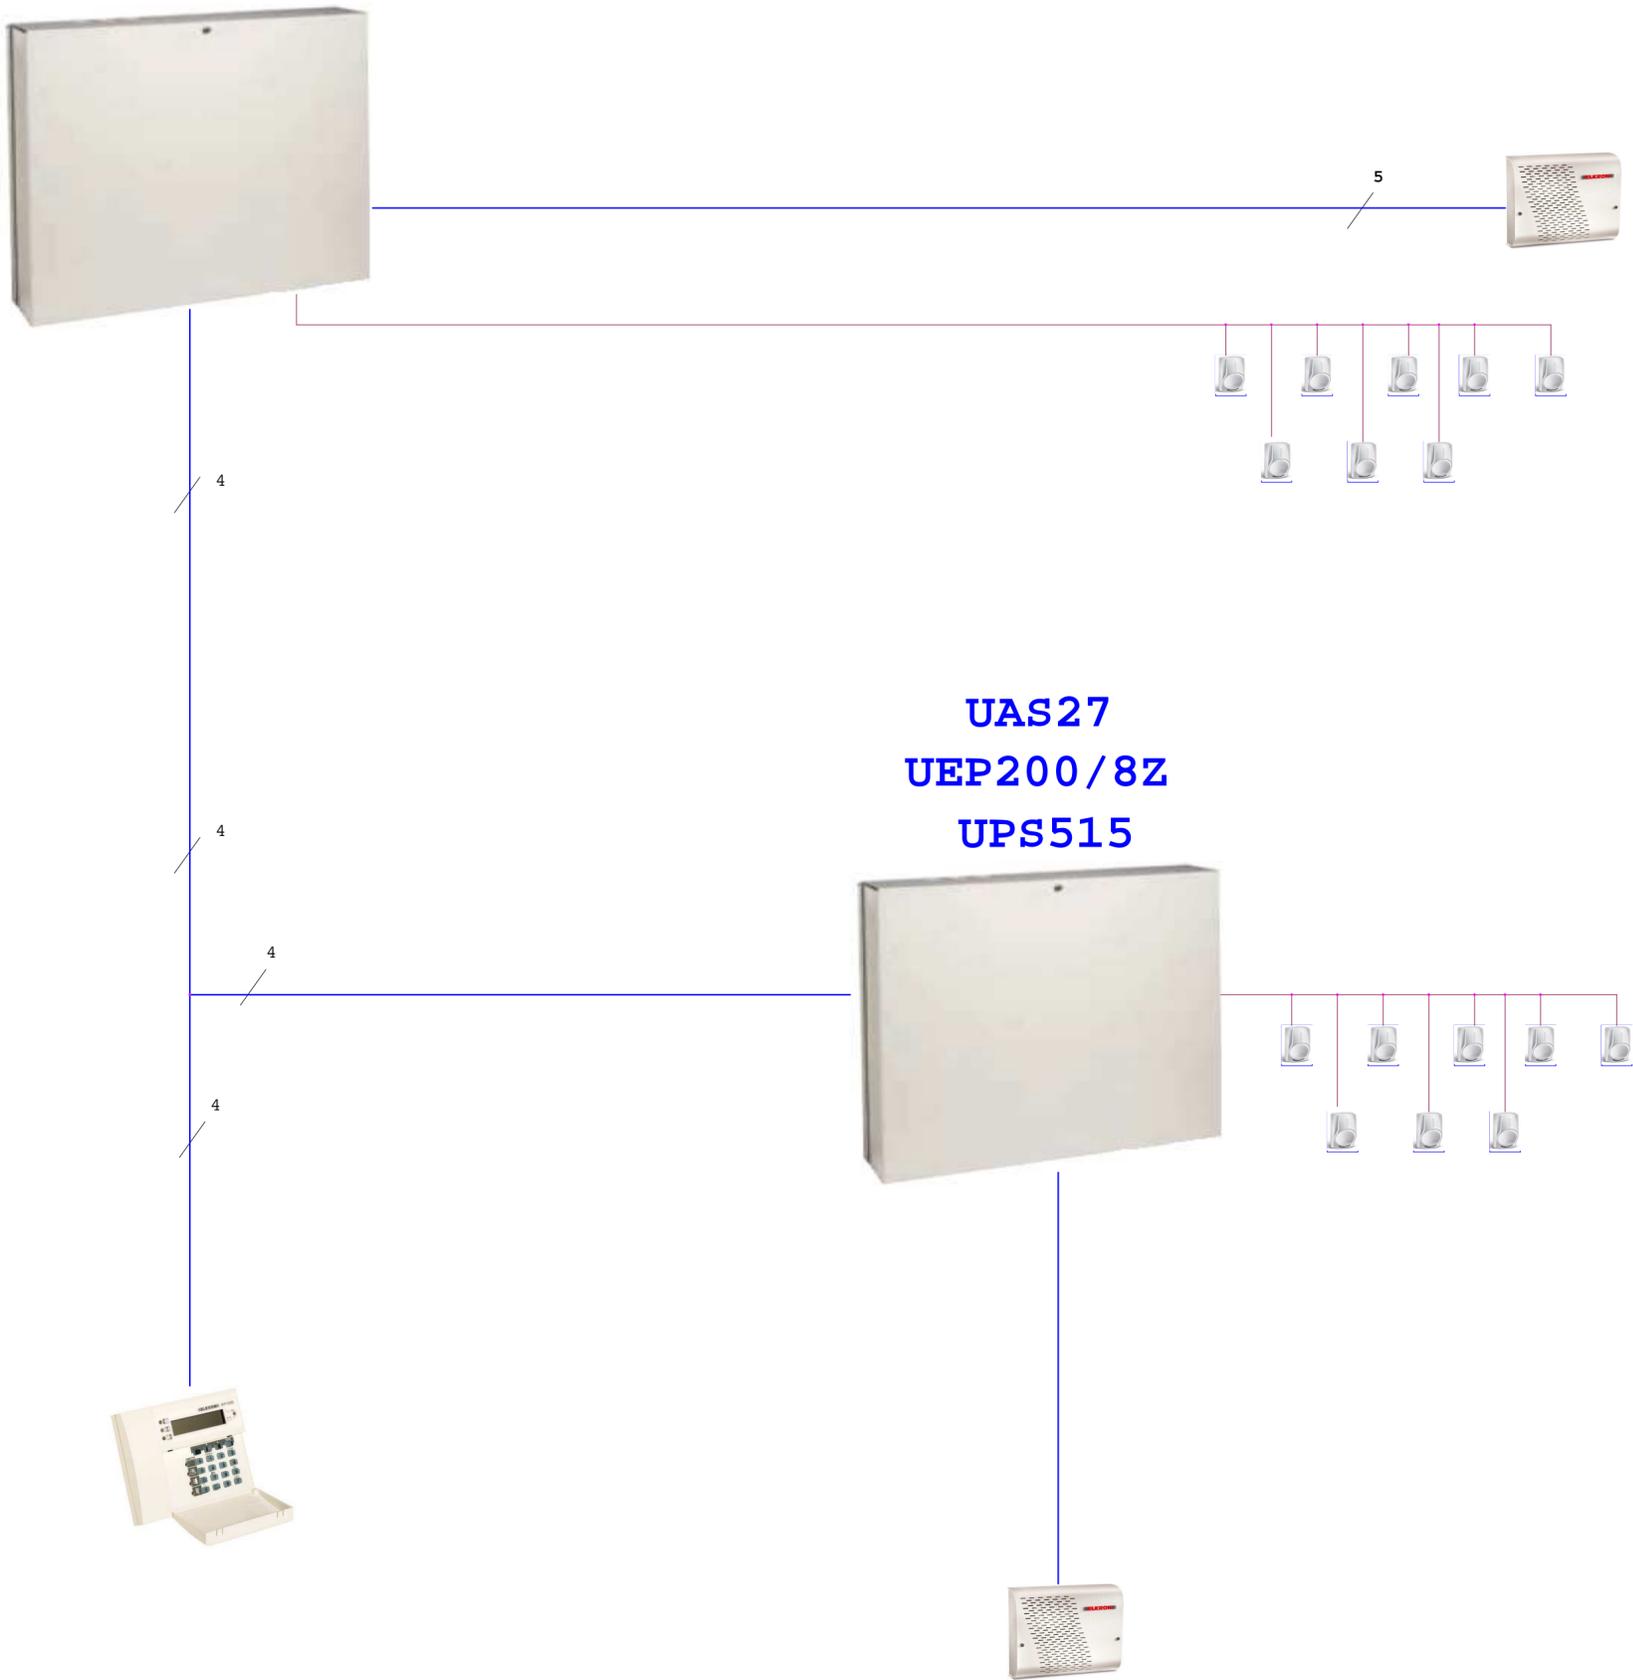

UMP508 EXEMPLE DE CABLAGE AVEC 3 BUS



CREE LE: 24/04/2012

CREE PAR: LD

MODIFIE LE: --/---

N° MODIF. 0

SCH: SYN10101